000	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015

פרט פס השוואת פוטנציאלים

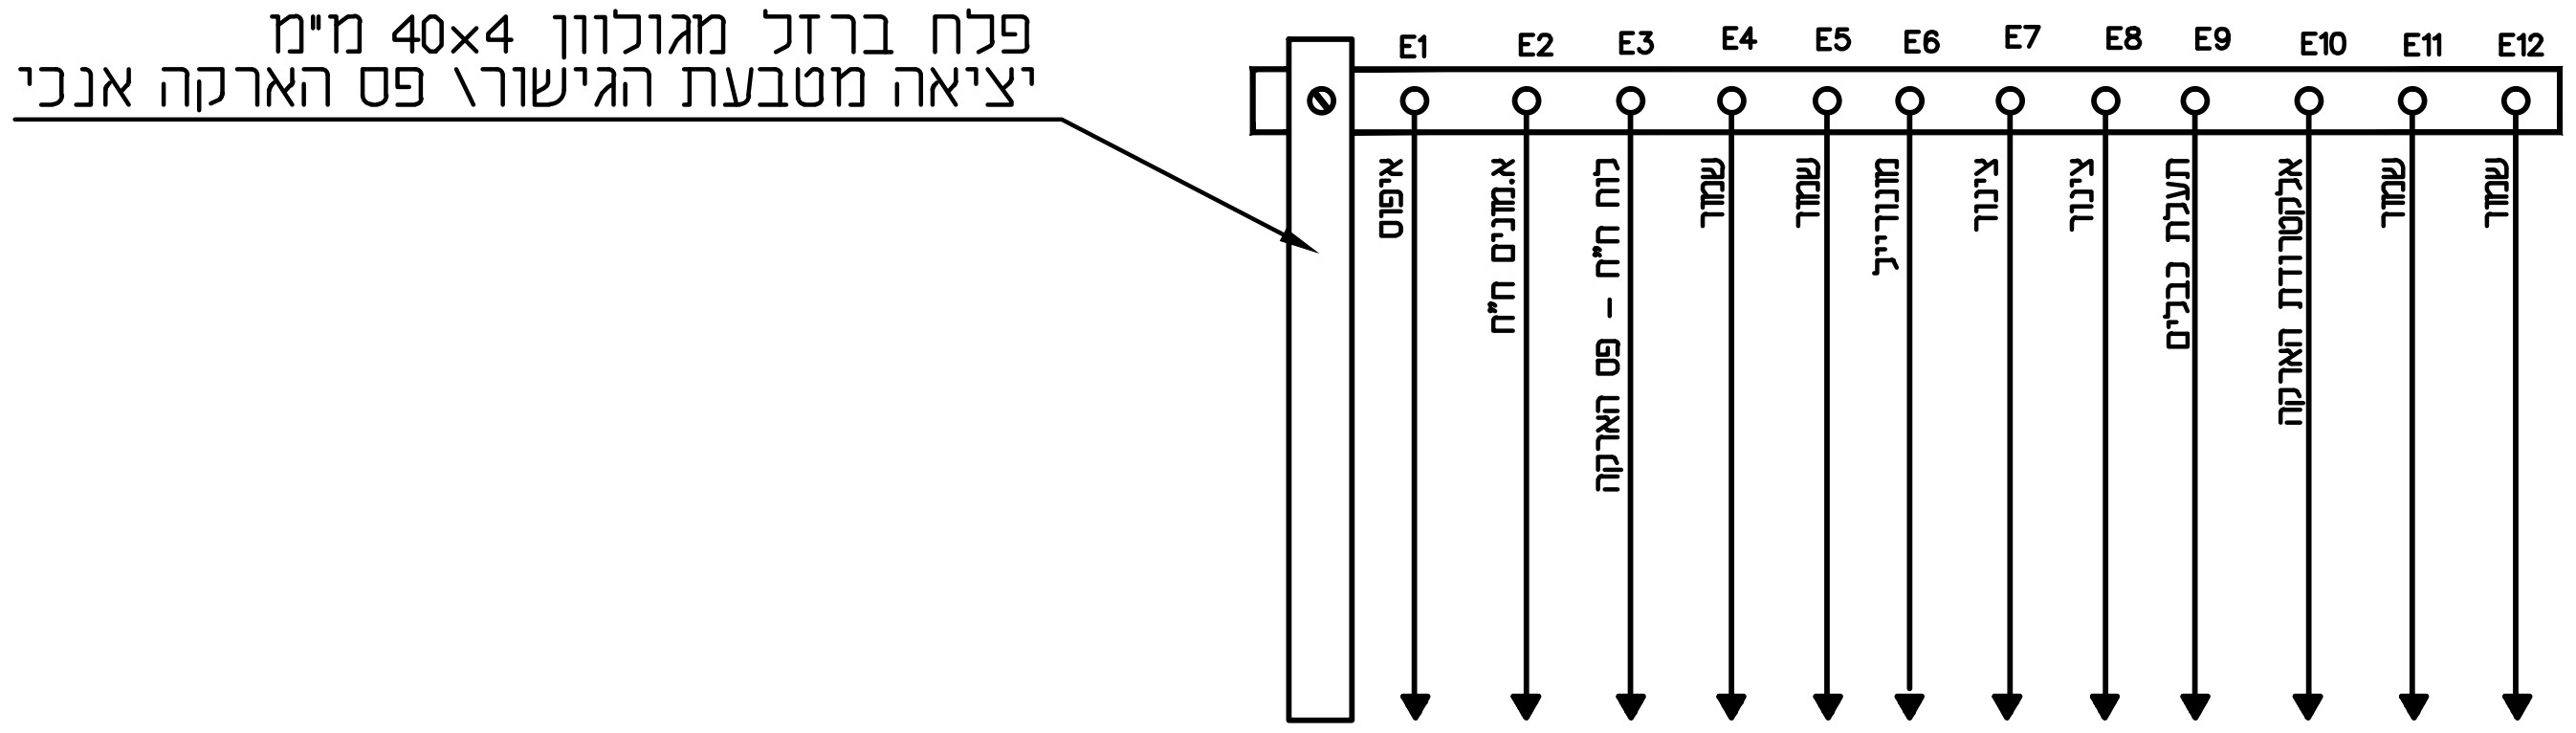
פלח ברזל מגולוון 40x4 מ"מ
יציאה מטבעת הגישור\ פס הארקה אנכי
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
איפוס
א.מונים ח"ח
לוח ח"ח – פס הארקה
שמור
שמור
מונורייל
צינור
צינור
תעלת כבלים
אלקטרודת הארקה
שמור
שמור

פרט התקנת
פס השוואת פוטנציאלים

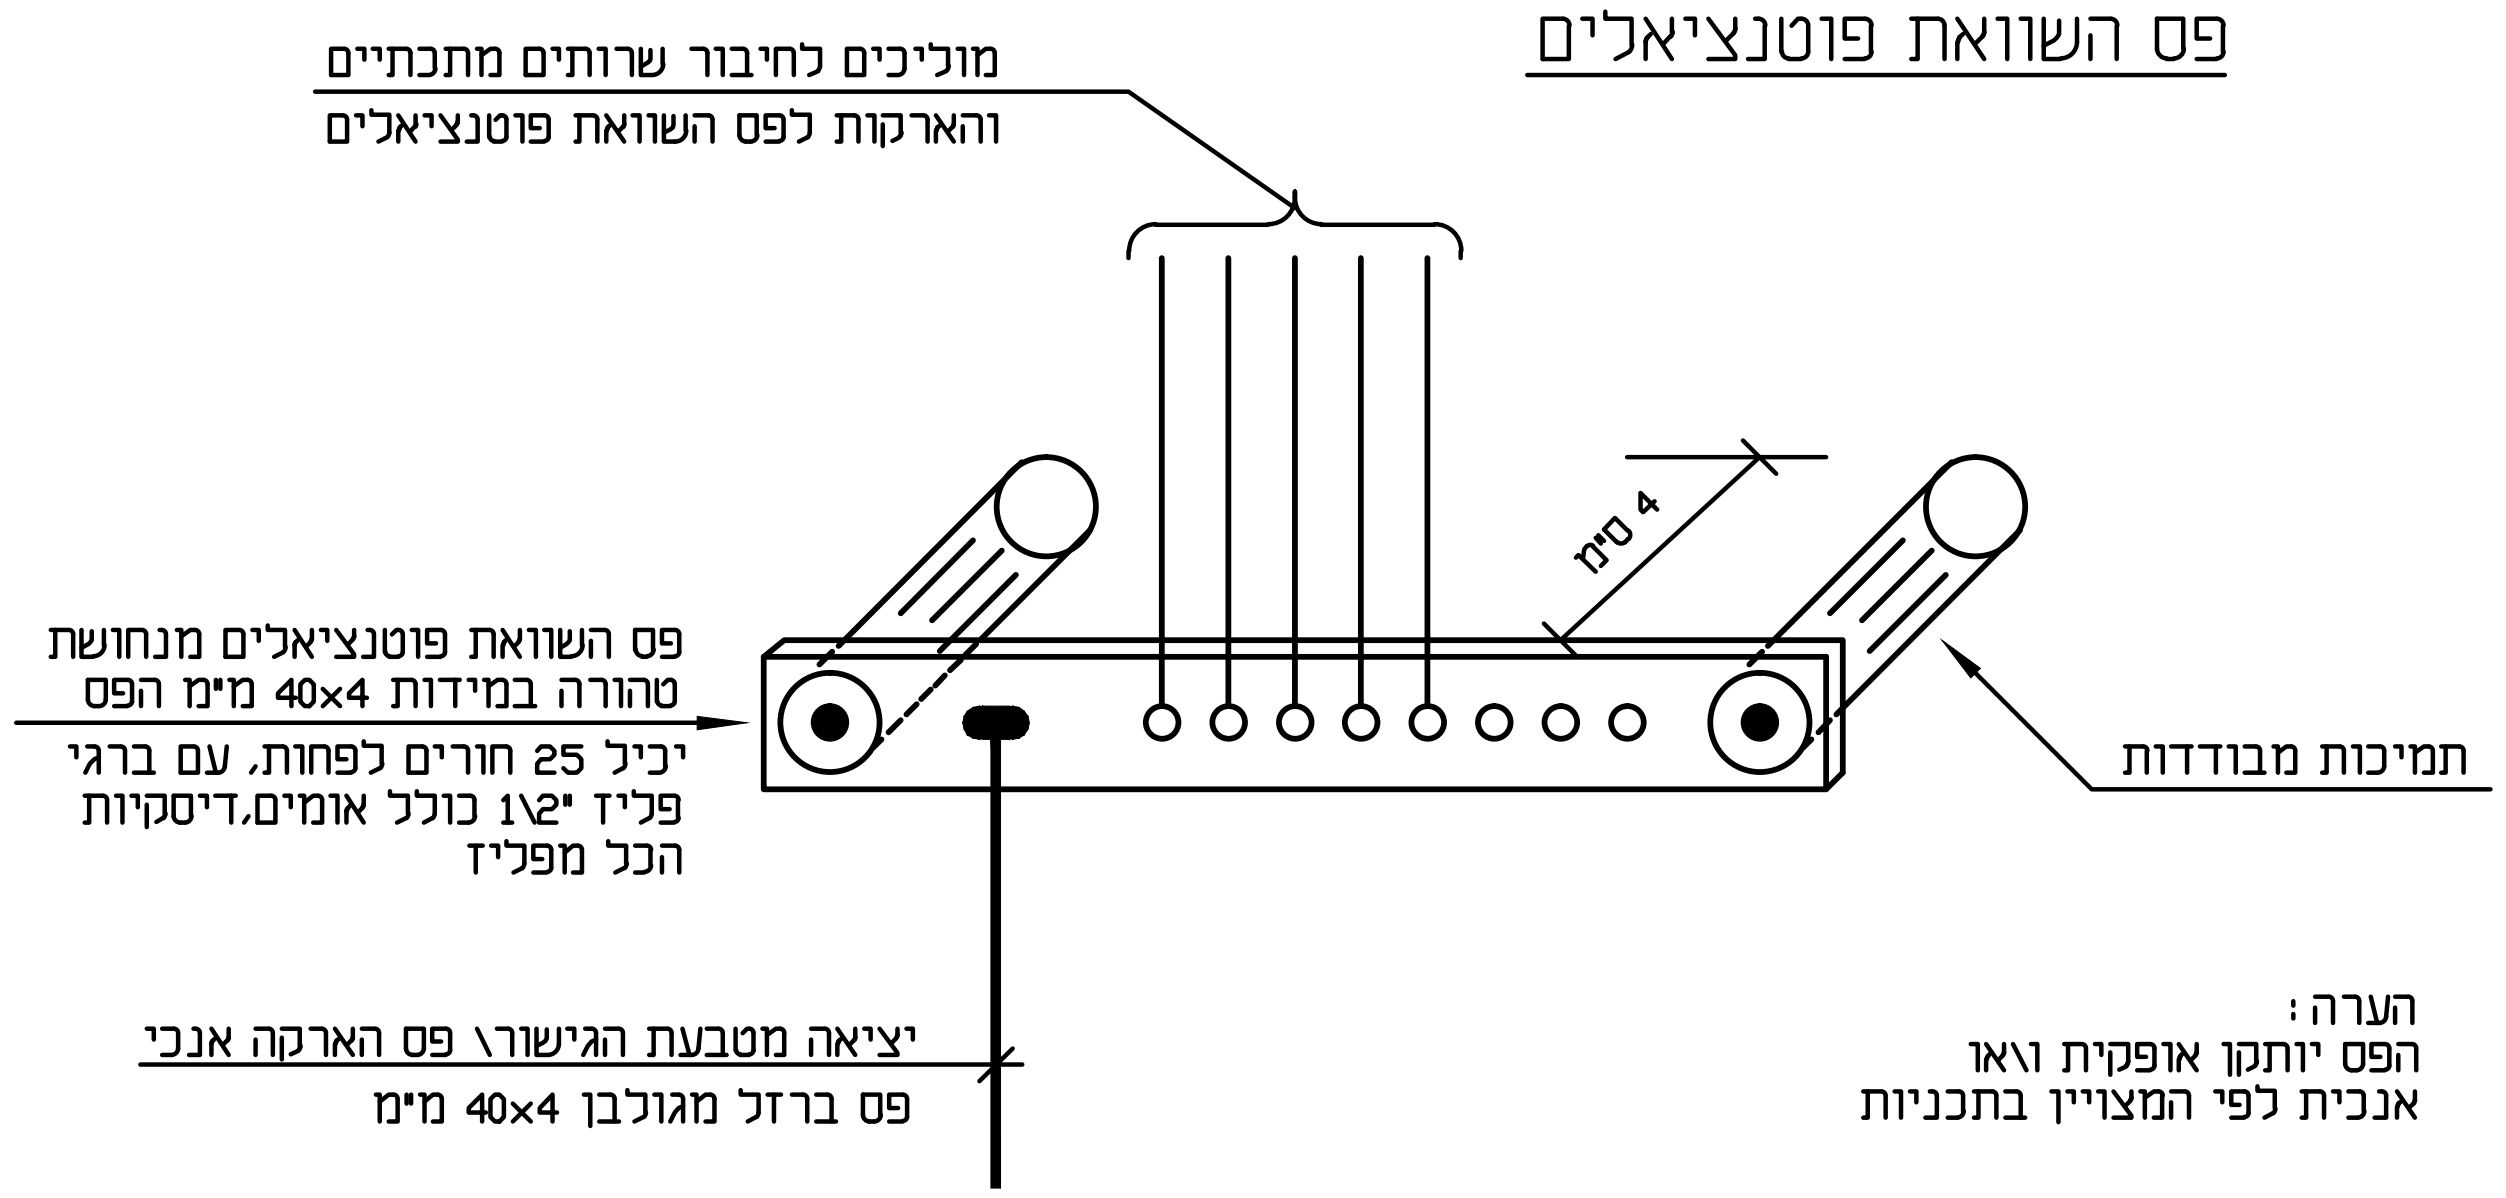
מוליכים לחיבור שרותים מתכתיים
והארקות לפס השוואת פוטנציאלים
4 ס"מ
פס השוואת פוטנציאלים מנחושת
טהורה במידות 40x4 מ"מ הפס
יכיל 25 חורים לפחות, עם ברגי
פליז "1\2 כולל אומים,דיסקיות
הכל מפליז
תמיכות מבודדות
יציאה מטבעת הגישור\ פס הארקה אנכי
פס ברזל מגולבן 40x4 מ"מ

הערה:
הפס יותקן אופקית ואו
אנכית לפי המצויין בתכניות

ח.ג.מ מהנדסים יועצים ומתכננים (1980) בע"מ
הנדסה אזרחית, מים וסביבה
H.G.M Consulting Engineers & Planners (1980) Ltd.
Water, civil & Environmental Engineering

מטרה – וט הנדסת חשמל ובקרה 2009 בע"מ
בית "אמרגד" רח' השחם 32 פתח תקווה.
ת.ד. 7104 מיקוד 4951727
טל. 03-9216440, פקס 03-9216441
e-mail: boris@metra-watt.co.il
METRA-WATT
Electrical Engineering

FOR : עבור :
ח. ג. מ.
מהנדסים

	לבצוע ○		למכרז ●		לעיון ○	
	תאריך	שם	תאריך	שם	תאריך	שם
בוצע			18.11.19	דויה		
אישר			18.11.19	משה		

PLANT: תחנת משאבות הבורג-פארק אקוספורט אשקלון :מתקן

TITLE : מתקן חשמל –
פרט פס השוואת פוטנציאלים :נושא

DRW. No. שרטוט מס'	PAGE דף	FROM מתוך	REV. מהדורה	SCALE ק"מ	SIZE מידות
01065-EL-10-33	1	1	01	%	297 x 420

3103-10/3003

נמבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום!
על המבצע לבקר את כל המידות פרטי הציוד ופרטי
פיקוד ועל כל טעות, אי התאמה עליו להודיע למתכנן.
שרטוט זה הינו רכוש בלעדי של מטרה-וט בע"מ.
אין להעתיק ממנו, להראותו לצד שלישי או להשתמש בו
לכל מטרה שהיא ללא הרשאה בכתב ממטרה-וט בע"מ.

DESCRIPTION תיאור	DWG.No שרטוט מס'	תאריך DATE	אישר APP	DESCRIPTION תיאור	No. מס'
REFERENCE DWG. שרטוטי סימוכין				REVISION מהדורה	

אדריכל	קונסטרוקטור	מזוג אויר	אינסטלציה	מעליות	בטיחות	קבלן	יזם	ניהול פרוייקט	פיקוח	תאריך
										יועצים
										תפוצה